





Localizzazione interventi: Palestra Livello: 2° piano seminterrato	TAV. 7.1 2S
Data: 06/11/2015	scala 1:50

- Interventi
- 1) Ingresso palestra (H 2,30 m)

rimozione pareti e controsoffitto in cartongesso, realizzazione di muratura in blocchi di calcestruzzo leggero REI 120, da intonaco, spessore non inferiore a 12 cm, posati con malta di cemento; posa di controsoffitto in cartongesso REI 120; stesura di intonaco antincendio spessore 15 mm;
- 2) Locale palestra (Hmax 5,55 m)

Stesura di intonaco antincendio sulle pareti di separazione con il teatro Matteotti, sull'intradosso del solaio in c.a. e sulle travi, spessore minimo mm 15 previo risanamento del supporto.
- 3) Installazione di nuovi maniglioni antipanico marcatura CE sulle porte d'uscita di sicurezza

LEGENDA	
<div></div>	intonaco antincendio
<div></div>	intonaco civile
<div></div>	muratura di compartimentazione esistente
<div></div>	muratura in blocchi cls REI 120
<div>US</div>	uscita sicurezza
<div>M</div>	maniglione antipanico
<div>E</div>	estintore a polvere

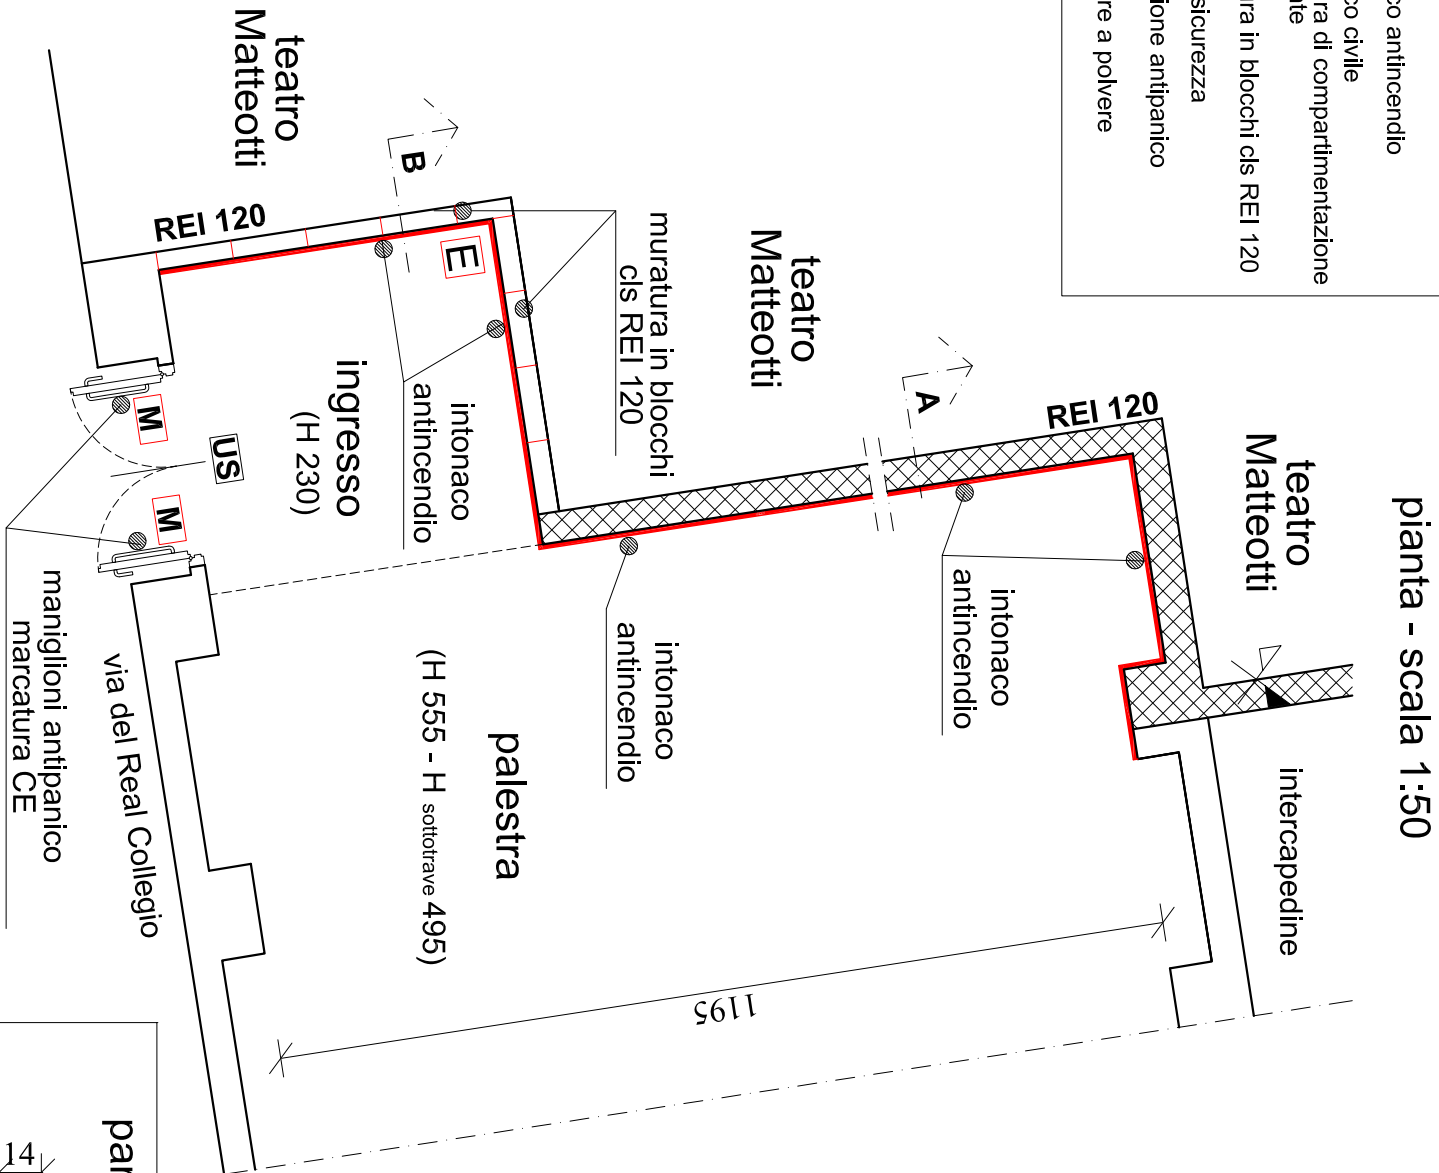

Intonaco protettivo antincendio premiscelato a base gesso con perlite e vermiculite espansa per interni, applicato con uno spessore di mm 15 per la protezione REI 120 di solai nervati in c.a. Il prodotto sarà in classe di reazione al fuoco A1 secondo EN 13501-1 e provvisto di marcatura CE conformemente all'ETA 1/12009. Applicazione su cls senza necessità di primer, previa rimozione di eventuali pellicole distaccanti o qualsiasi impurità. Applicazione mediante macchina intonacatrice. Lisciare dopo l'applicazione fino ad H 220