







SCUOLA ELEMENTARE "SANTA MARIA"

PIANO DI EMERGENZA (D.M.26/08/1992 smi - D.Lgs.19/09/1994,n. 626 smi)



Durante l' uso del refettorio le porte del disimpegno 34-T devono rimanere bloccate in apertura

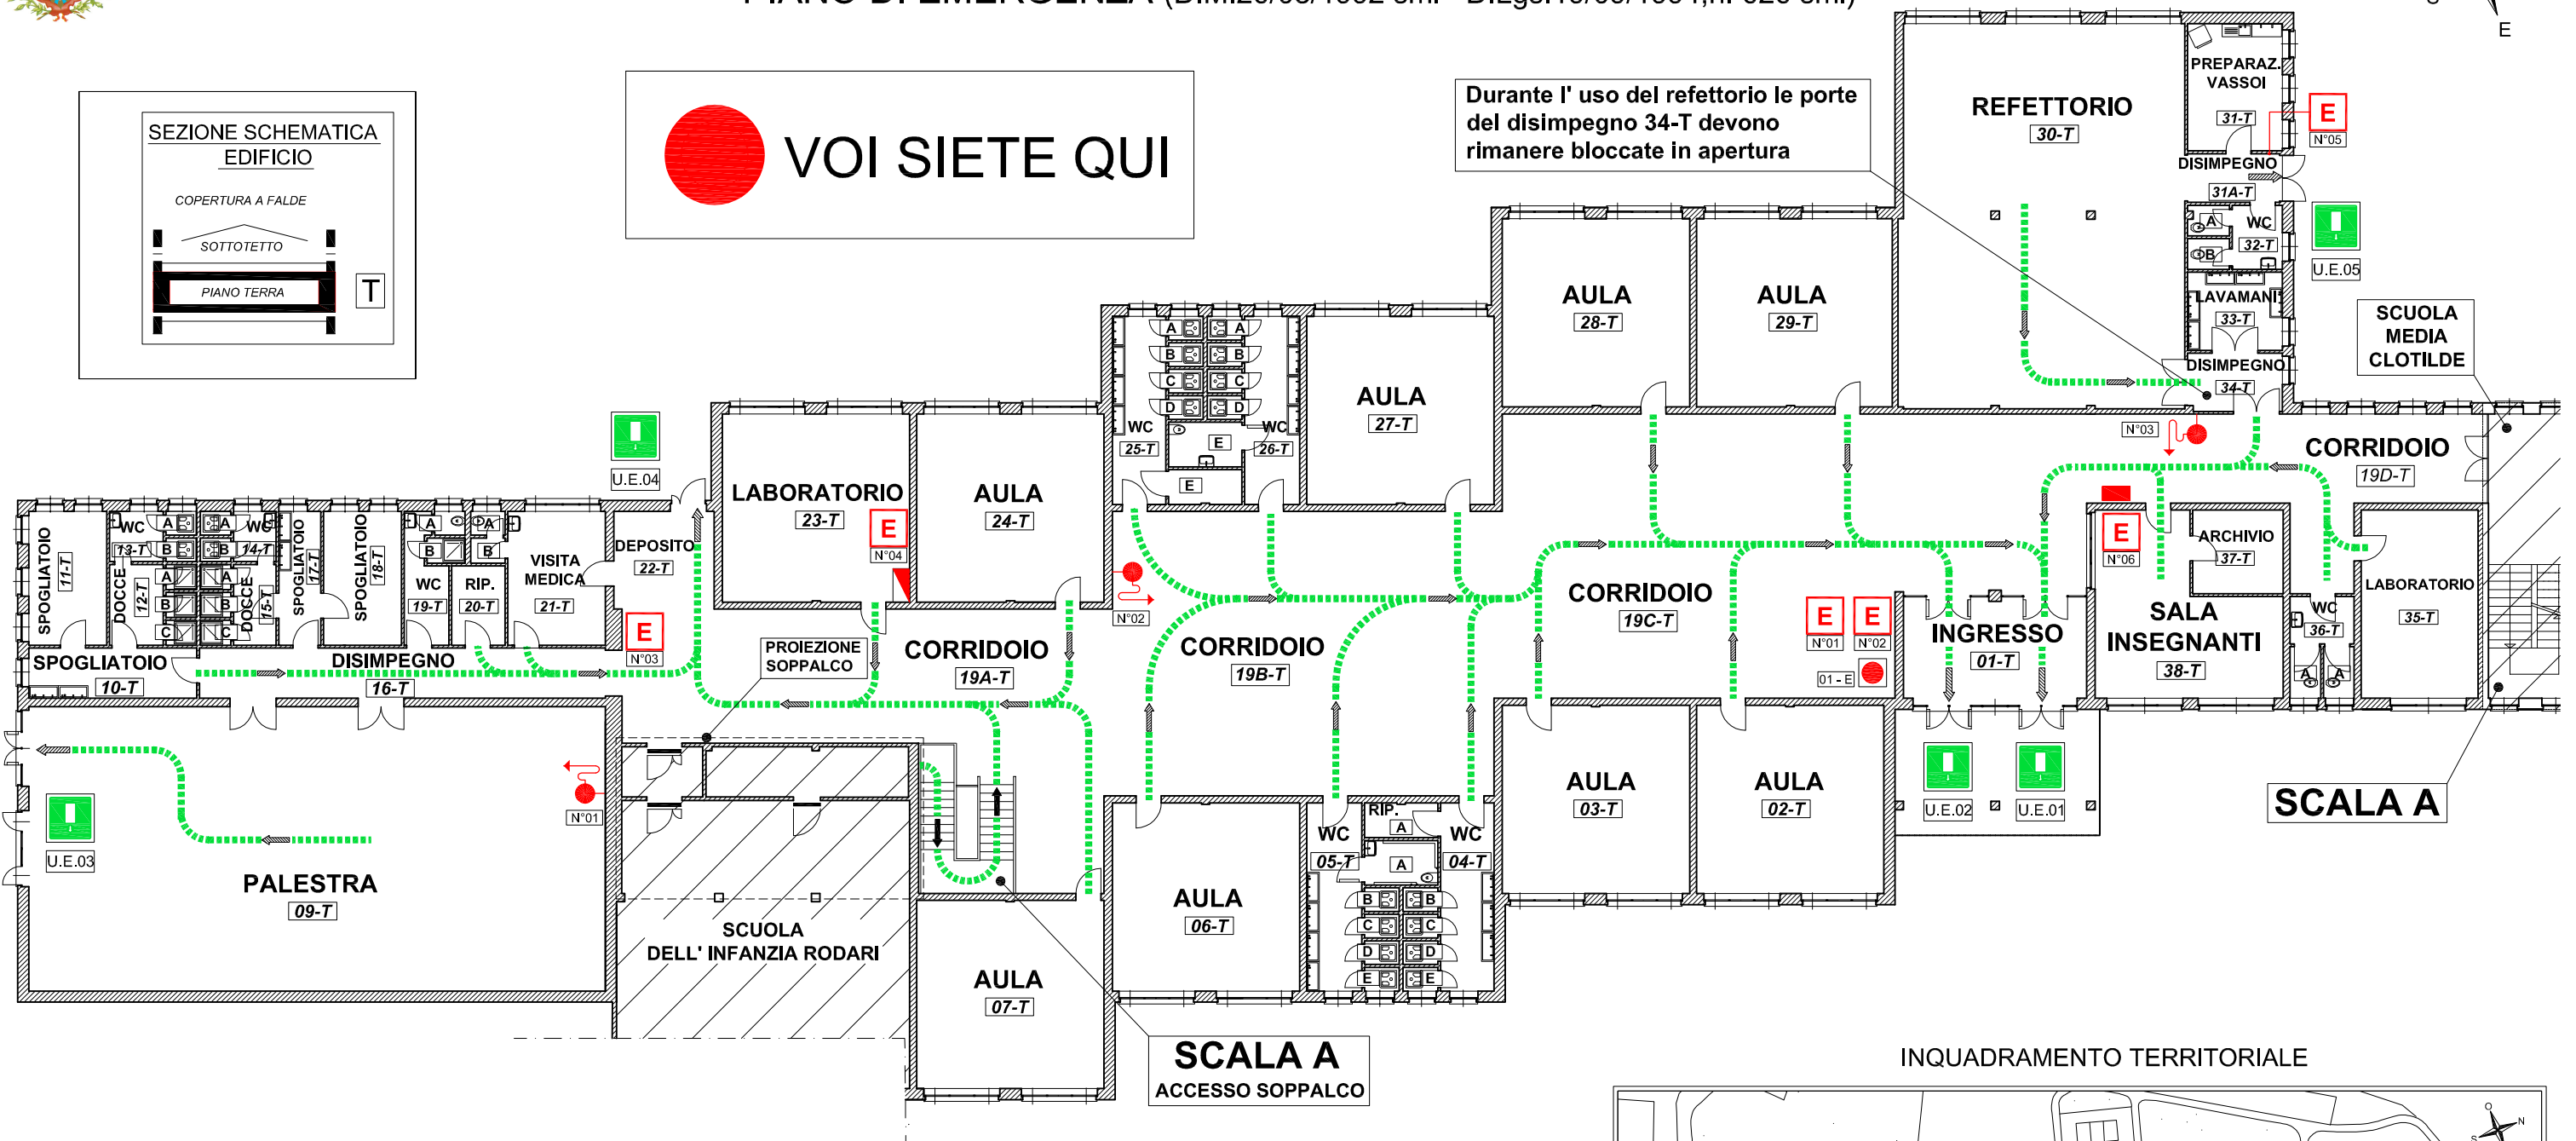


LEGENDA

Cartellonistica di salvataggio ed antincendio	
	Percorso verso uscita di emergenza
	Uscita di emergenza
	Punto di raccolta
	Estintore
	Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso

	Estintore portatile
	Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
	Valvola intercettazione idrica potabile
	Valvola intercettazione idrica antincendio
	Pozzetto con rete idrica antincendio
	Valvola intercettazione gas
	Pulsante di allarme antincendio

	Quadro elettrico generale
	Quadro allarme antincendio
	Quadro elettrico di zona
	Porta con maniglione antipánico
	Porta resistente al fuoco
	Codice attribuito al locale (es: 05-T numero locale-piano terreno)
U.E.	Uscita di emergenza


INQUADRAMENTO TERRITORIALE

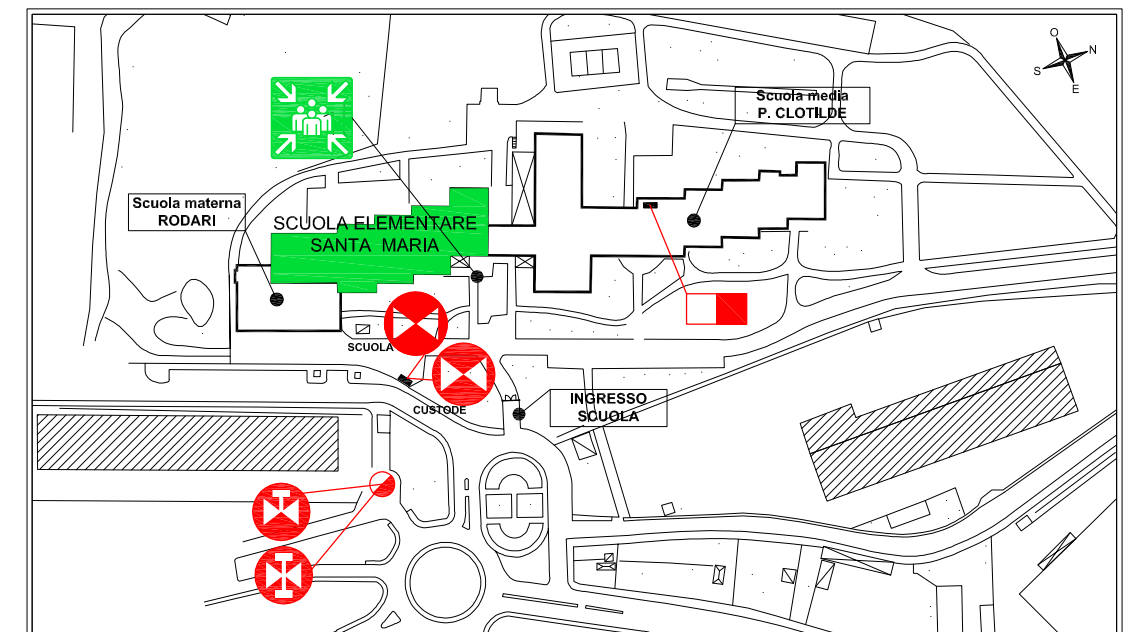

Edificio: Scuola elementare "Santa Maria" via Bertero, n. 2

Oggetto: planimetria piano terra

Scala grafica:



Data: luglio 2006

Aggiornamento: ottobre 2006

Foglio: 1/1

Città di Moncalieri (TO) - Servizio di prevenzione e protezione - arch. Canio MAZZARO

L'asportazione o il danneggiamento del presente cartello è punito con l'arresto fino ad un mese o con ammenda da Euro 206,58 a Euro 619,75 come previsto dall'art.93 del D.Lgs. n°626/94 e s.m.i.