



SCUOLA MATERNA "JOAN MIRO" "

PIANO DI EMERGENZA (D.M. 26/08/1992 s.m.i. - D.Lgs. 19/09/1994 n°626 s.m.i. - D.M. 10/03/1998 s.m.i.)

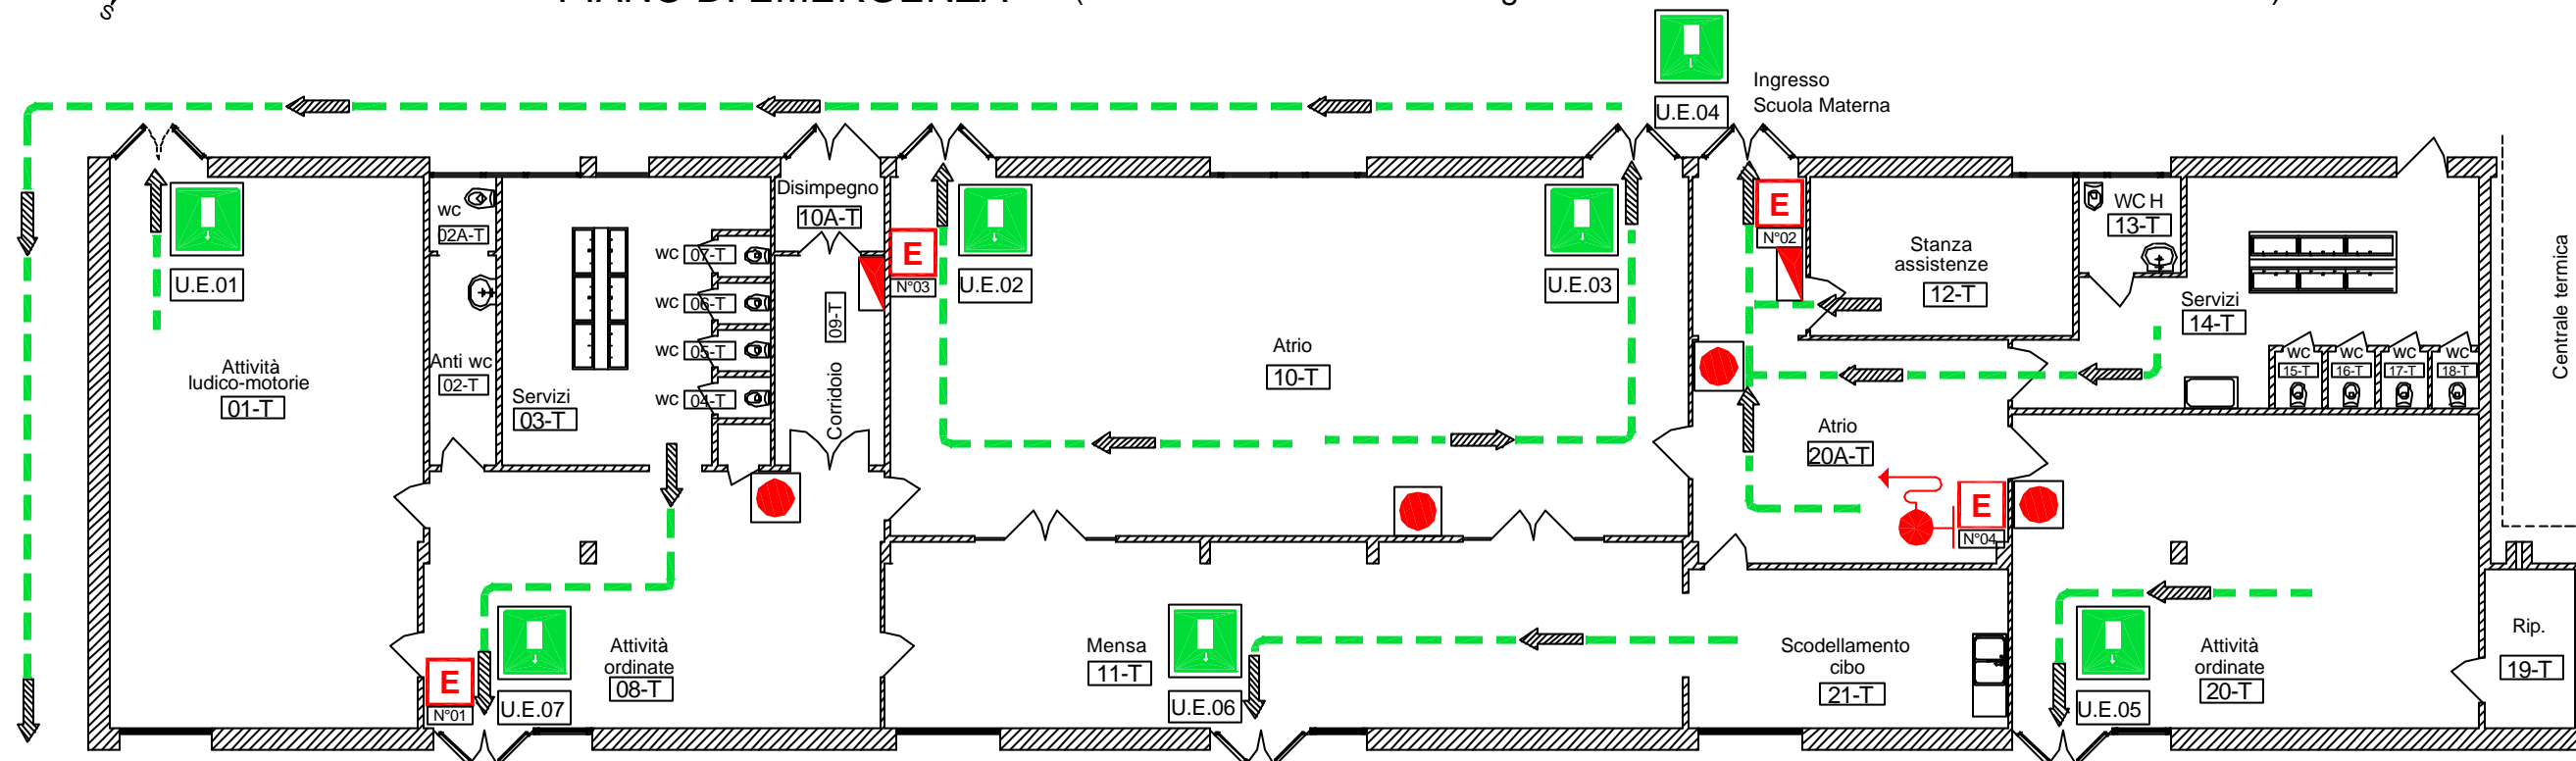

SCUOLA ELEMENTARE BATTISTI

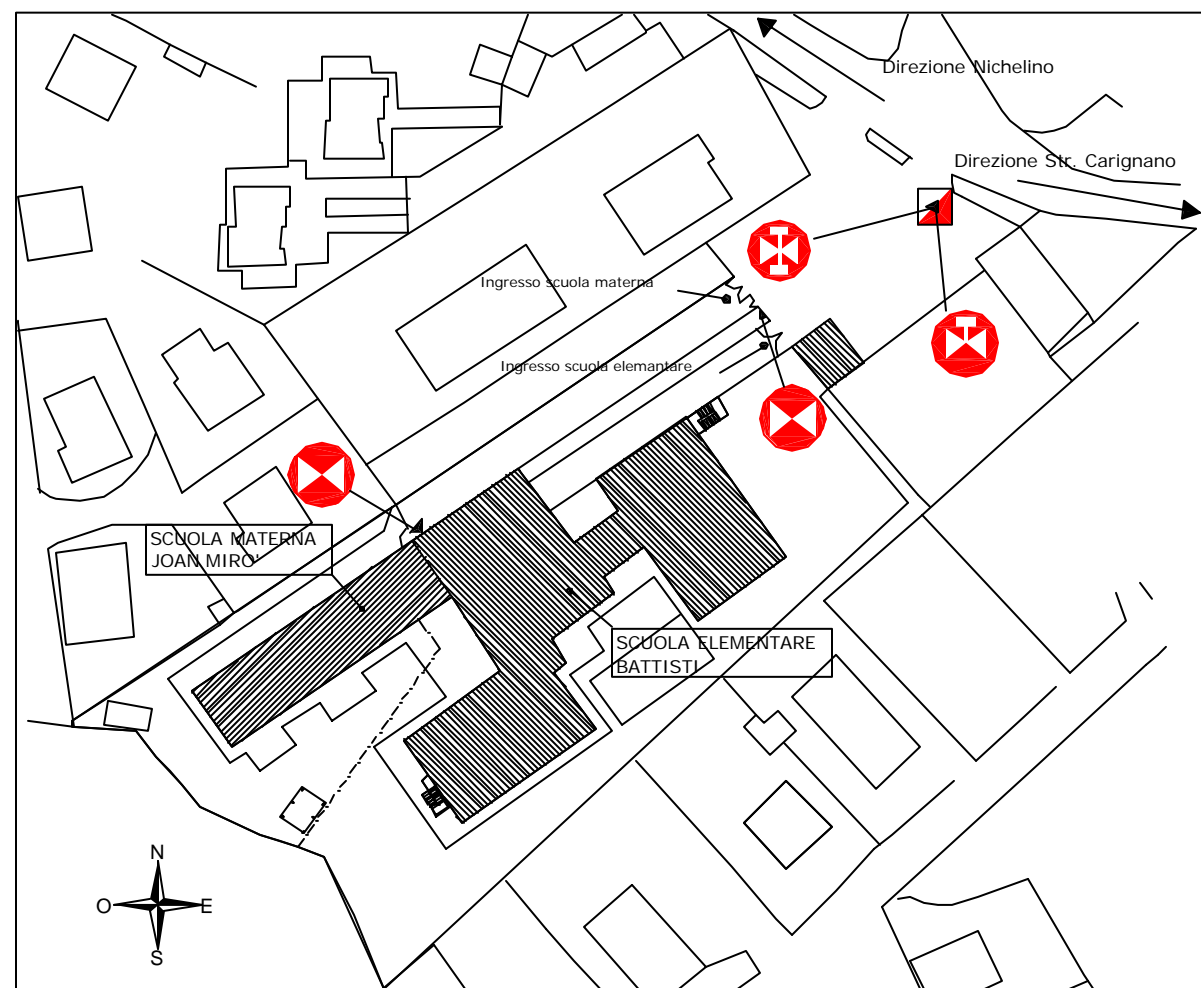

VOI SIETE QUI



Cartellonistica di salvataggio ed antincendio	
	Percorso verso uscita di emergenza
	Uscita di emergenza
	Punto di raccolta
	Estintore
	Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia

LEGENDA

	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso l'alto
	Estintore portatile

	Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
	Valvola intercettazione idrica potabile
	Valvola intercettazione idrica antincendio
	Valvola intercettazione gas
	Pulsante di allarme antincendio
	Interruttore elettrico generale VV.F.
	Quadro elettrico generale
	Quadro allarme antincendio
	Quadro elettrico di zona
	Pozzetto con rete idrica antincendio
	Codice attribuito al locale (es: 05-01 numero locale-piano primo)
U.E.	Uscita di emergenza

Edificio: Scuola Materna " Joan Miro' "
Oggetto: planimetria piano terra

Scala metrica:
Foglio: 1/1

Data: gennaio 2006

Aggiornamento:

Città di Moncalieri (TO) - Servizio di prevenzione e protezione - Arch. Mazzaro Canio

L'asportazione o il danneggiamento del presente cartello è punito con l'arresto fino ad un mese o con ammenda da Euro 206,58 a Euro 619,75 come previsto dall'art.93 del D.Lgs. n°626/94 e s.m.i.