




SCUOLA MEDIA PRINCIPESSA CLOTILDE

PIANO DI EMERGENZA


(D.M. 26/08/1992 s.m.i. - D.Lgs. 19/09/1994 n°626 s.m.i. - D.M. 10/03/1998 s.m.i.)



VOI SIETE QUI



SEZIONE SCHEMATICA EDIFICIO

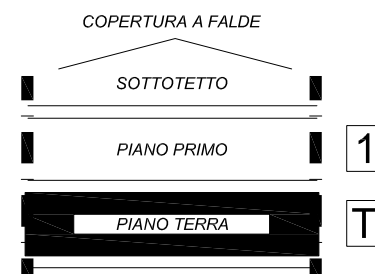


LEGENDA

Cartellonistica di salvataggio ed antincendio	
	Percorso verso uscita di emergenza
	Uscita di emergenza
	Punto di raccolta
	Estintore
	Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
	Percorso di uscita orizzontale
	Percorso di uscita verso il basso
	Percorso di uscita verso l'alto

	Estintore portatile
	Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
	Valvola intercettazione idrica potabile
	Valvola intercettazione idrica antincendio
	Pozzetto con rete idrica antincendio
	Valvola intercettazione gas
	Pulsante di allarme antincendio
	Rilevatore di incendio (all'interno circonferenza F= Fumi, G= Gas)

	Quadro elettrico generale
	Quadro allarme antincendio
	Quadro elettrico di zona
	Porta con maniglione antipanico
	Codice attribuito al locale (es: 05-01 numero locale-piano primo)
	U.E. Uscita di emergenza

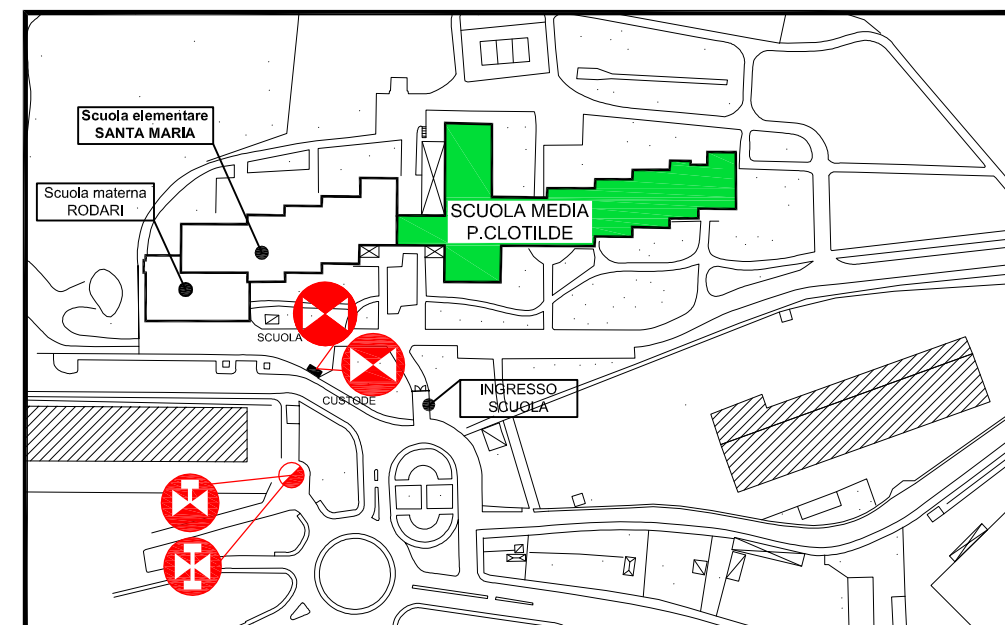

Edificio: scuola media Principessa Clotilde

Oggetto: planimetria piano terra

Scala grafica:

Foglio: 1/2

Città di Moncalieri (TO) - Servizio di prevenzione e protezione - Arch. Canio MAZZARO

Data: febbraio 2005

Aggiornamento: maggio 2006

L'asportazione o il danneggiamento del presente cartello è punito con l'arresto fino ad un mese o con ammenda da Euro 206,58 a Euro 619,75 come previsto dall'art.93 del D.Lgs. n°626/94 e s.m.i.